

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Sendt til Forsyningstilsynets digitale post
Også sendt til: post@forsyningstilsynet.dk og ilpa@forsyningstilsynet.dk

Fjernvarmens Hus
Merkurvej 7
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 7630 8000
mail@danskfjernvarme.dk
www.danskfjernvarme.dk
cvr dk 55 83 10 17

Dansk Fjernvarmes bemærkninger til Energinets metode for systemtariffen

4. november 2022
Side 1/3

Forsyningstilsynet har sendt Energinets metode for systemtariffen i offentlig høring den 6. oktober. Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar hertil.

Hovedproblemstilling

Energinet foreslår to grundlæggende ændringer til den måde systemtariffen opkræves på. For det første indføres en abonnementsbetaling og for det andet introduceres en ny kundekategori for meget store forbrugere.

Energinet begrunder ændringerne med, at de er mere omkostningsægte end den nuværende, hvor hele systemtariffen er opgjort som en sats pr. kWh., aktuelt 6,1 øre/kWh.

Generelt

Dansk Fjernvarme er glade for, at Energinet foreslår en mere omkostningsægte tarif end den eksisterende. Dansk Fjernvarme vurderer samtidigt, at det foreslåede abonnement er fastsat for lavt, og at den foreslåede ændring stadig indeholder en for stor betaling, der er afhængig af forbruget.

Dansk Fjernvarme forholder sig ligeledes positivt til princippet om at storforbrugere opnår en rabat på den variable del af tariffen, så længe abonnementsdelen ikke afspejler en ægte omkostningsfordeling. Dansk Fjernvarme mener imidlertid ikke, at den foreslåede kategorisering, med en grænse på et forbrug på 100 GWh årligt fra samme geografiske lokation, skaber den rette effekt.

I de følgende afsnit uddybes disse to punkter.

Abonnementet er fastsat for lavt

Dansk Fjernvarme vurderer, at der henføres for få omkostninger til abonnementet (den faste betaling). F.eks. kunne der sagtens argumenteres for, at alle omkostninger til elsystemansvaret burde betales af abonnementsbetalingen, idet disse omkostninger ikke knytter sig til energiforbruget.

Energinet har valgt at henføre omkostninger til abonnementet (den faste betaling) svarende til omkostninger til målere og halvdelen af omkostninger til systemdrift, mens halvdelen af omkostninger til systemdrift og alle omkostninger til systemydelser henføres til tariffen. Samlet set henføres kun en mindre del af omkostningerne til abonnementet.

Energinet forklarer selv, at abonnementsstørrelse ikke kan udledes 1:1 af omkostningsstrukturen, men at det er fastsat ud fra et hensyn til at skærme de mindre C-kunder mod kraftige stigninger.

Dansk Fjernvarme forstår det således, at Energinet selv mener, at det vil være mere omkostningsægte, hvis abonnementsbetalingen forøges, men at Energinet undlader dette af hensyn til C-kunderne.

Dansk Fjernvarme vurderer, at hensynet til omkostningsægte tariffer bør veje tungere end meget overordnede betragtninger om rimelighed. Det begrundes i, at langt største delen af systemindtægterne også i fremtiden vil komme fra den forbrugsafhængige tarif og kun en mindre del fra abonnementet. Derfor vil der også i fremtiden være et stort gab mellem de omkostninger den enkelte kunde giver anledning til og den samlede systemtarif, som den samme kunde skal betale. Dette gab kunne mindskes ved at fastsætte en højere abonnementsbetaling. En stigning i abonnementet ift. det foreslåede på 180 kr/år vil reducere dette gab betydeligt, men uden at være urimeligt for C-kunderne.

Det bemærkes i den forbindelse, at en omkostningsægte tarif giver de rigtige incitamenter til elmarkedsaktørerne i forhold til at skabe et velfungerende elsystem og elmarked. På den lidt længere bane vil et velfungerende elsystem og elmarked også være en gevinst for C-kunder.


Samlet set er det Dansk Fjernvarmes vurdering, at den samlede abonnementsbetaling bør sættes op for på den måde at sikre en mere omkostningsægte tariffisering.

Introduktion af en ny kundekategori for store forbrugere

Såfremt abonnementsbetalingen gøres mere omkostningsægte, vil der være et mindre behov for en rabat på den variable tarif for store forbrugere.

For god ordens skyld, så vil Dansk Fjernvarme fremhæve, at det er vigtigt, at en stor forbruger (> 100 GWh) kun får den lavere tarif på de mængder der ligger over 100 GWh, således, at en stor forbruger betaler fuld systemtarif for de første 100 GWh, men kan opnå rabat på de forbrugte mængder, der ligger herudover.

Dansk Fjernvarme lægger desuden mærke til Energinets figur 8, hvor det kan se ud som om det nye tarifsystem lægger under de faktiske omkostninger for de små kunder og for de store kunder. Samtidig ser det ud til, at de kunder med et "mellemstort" forbrug får en for høj tarif. Det virker ikke umiddelbart rimeligt, at det er kunder med et mellemstort elforbrug der skal betale mere for at små og store kunder kan betale mindre end, de omkostninger, de faktisk giver anledning til.

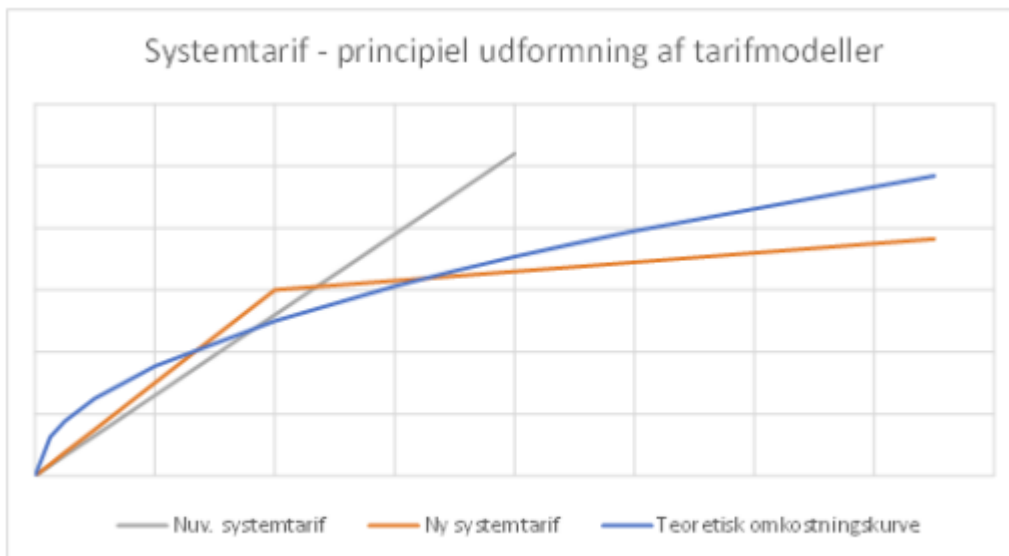

Figur 8 Systemtarifbetaling og omkostninger til systemydelse.

Vigtigt at metoden evalueres

Dansk Fjernvarme mener, det er vigtigt, at metoden evalueres og anbefaler, at man i forbindelse med en evaluering, vurderer dels muligheden for en større kapacitetsbetaling, dels den valgte grænse på 100 GWh, dels mulighederne for at indføre flere "knæk" på tariffkurven, så der opnås en endnu større grad af omkostningsæghed.

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget og står til rådighed for evt. opfølgende spørgsmål.

Med venlig hilsen

Michael Schrøder, Konsulent
Dansk Fjernvarme
mss@danskfjernvarme.dk
Tlf: +45 3090 2766